



Область применения:

- Воздушная завеса VZA предназначена для защиты дверных проемов, производственно-складских и подобных помещений от проникновения холодного воздуха. Выпускаемые воздушные завесы относятся к промышленному типу. Завесы предназначены для внутренней установки над или сбоку от проема ворот. Высота или ширина перекрываемого проема от 2 до 5 м.

Функциональное назначение:

- Воздушно-тепловые завесы представляют собой сборную конструкцию, состоящую из вентилятора, воздухозаборной решетки и секций воздухораздающего короба. При необходимости комплектуются водяными и электрическими нагревателями.

Характеристики:

- Материал корпуса.....оцинкованная сталь
- Минимальная ширина щели рассекателя.....50 мм

Кроме стандартных элементов воздушная завеса, так же, может комплектоваться электрическим калорифером и фильтром.

Минимальная ширина щели рассекателя может быть увеличена в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к завесе.

Условия эксплуатации:

- Степень защиты вентилятора.....IP54
- Степень защиты нагревателя.....IP40

Особенности монтажа:

Воздушные или воздушно-тепловые завесы следует устанавливать у ворот и дверей, а также у технологических проемов отапливаемых зданий и помещений, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года, соответствующей расчетным параметрам Б, минус 15°C и ниже, если исключена возможность устройства шлюзов или тамбуров.

Воздушно-тепловые завесы устанавливаются также в тамбурах и шлюзах общественных и вспомогательных зданий при проходе через двери 600 и более человек в час, в зданиях любого назначения с кондиционированием воздуха, у наружных дверей помещений со значительными влаговыведениями и при расположении постоянных рабочих мест вблизи наружных дверей.

Для уменьшения потерь тепла с частью струи завесы, уходящей наружу, рекомендуется перед воротами (особенно при односторонних завесах) устраивать открытый тамбур, имеющий только боковые стенки и кровлю.


Длина тамбура должна быть не меньше ширины ворот, а ширина тамбура на 1 м больше ширины ворот.

У автомобильных и железнодорожных ворот, а также у технологических проемов рекомендуется устраивать боковые двухсторонние завесы, но допускается устройство нижних, боковых, односторонних или верхних завес.

Завесы следует устраивать в плоскости ворот, располагая стояки внутри здания на расстоянии не более $0,1 \cdot (F_v)^{1/2}$ м (где F_v – площадь проема ворот в м²) от плоскости ворот.

Чертеж и размер Воздушных завес VZA

Размеры в мм

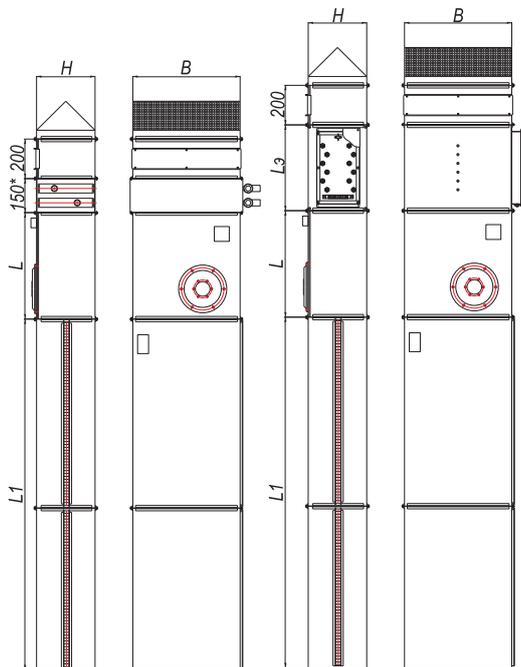

Обозначения :


L1- длина пера, определяется заказчиком;
 L - длина вентилятора (зависит от типоразмера, см. таблицу);
 Lз - длина эл. нагревателя (зависит от типоразмера, см. таблицу);
 B - ширина внутреннего сечения;
 H - высота внутреннего сечения.

Состав компонентов завесы, а именно марка вентилятора, обогревателя для конкретного определенного типоразмера указан в таблице основных технических характеристик.

Для сокращения габаритной высоты (длины) завесы, с целью установки на ворота с ограниченным верхним (боковым) пространством, завесы могут быть укомплектованы отводом 90° для Г-образной компоновки.

- Максимальная ширина водяного нагревателя 192мм.

Диаграмма подбора Воздушных завес VZA

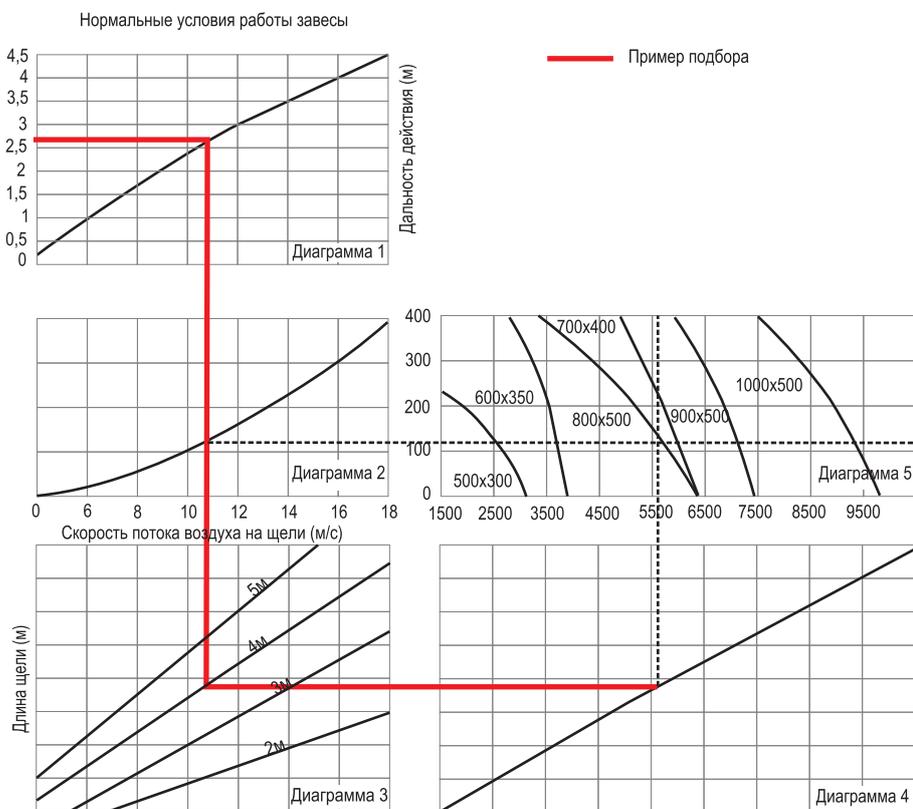

Результатом подбора воздушных завес является определение типоразмера завесы, необходимого для конкретных условий работы и конкретных проемов.

Методика подбора:

- ориентация завесы (односторонняя – двусторонняя; сверху – сбоку, обычная – Г-образная);
- тип нагревателя – водяной, электрический, без подогрева;
- дальность действия (диаграмма 1);
- скорость потока воздуха на выходе (диаграмма 2);
- длина щели и минимально необходимый расход (диаграмма 3 и 4);
- типоразмер завесы (диаграмма 5 - пересечение пунктирных линий).


При подборе необходимо учитывать, что площадь проема, перекрываемого одной завесой не должна превышать 12 м².

Технические характеристики Воздушных завес VZA


Размер сечения, мм	500x300	600x350	700x400	800x500	900x500	1000x500
Длина вентилятора L, мм	565	720	780	885	985	1210
Длина эл.нагревателя La, мм	630	630	750	630	630	753
Расход воздуха, м ³ /ч	2500	4100	5000	6200	7300	9800
Применяемые водяные нагреватели	VKH-W 500x300/2 VKH-W 500x300/3	VKH-W 600x350/2 VKH-W 600x350/3	VKH-W 700x400/2 VKH-W 700x400/3	VKH-W 800x500/2 VKH-W 800x500/3	VKH-W 900x500/2 VKH-W 900x500/3	VKH-W 1000x500/2 VKH-W 1000x500/3
Применяемые электрические	VKH-E 500x300/22,5	VKH-E 600x350/22,5	VKH-E 700x400/30	VKH-E 800x500/30	VKH-E 900x500/30	VKH-E 1000x500/60
Электропитание	3x380/50					
Применяемые вентиляторы	VKV 500x300 4.3/380	VKV 600x350 4.3/380	VKV 700x400 4.3/380	VKV 800x500 6.3/380	VKV 900x500 6.3/380	VKV 1000x500 4.3/380
Макс. ток вентилятора, А	1,8	4,0	5,9	4,85	6	6,8
Максимальная мощность вентилятора, кВт	0,87	2,2	3,5	2,8	3,5	4,3

Схемы монтажа Воздушных завес VZA


ОДНОСТОРОННЯЯ ЗАВЕСА, УСТАНОВКА СВЕРХУ

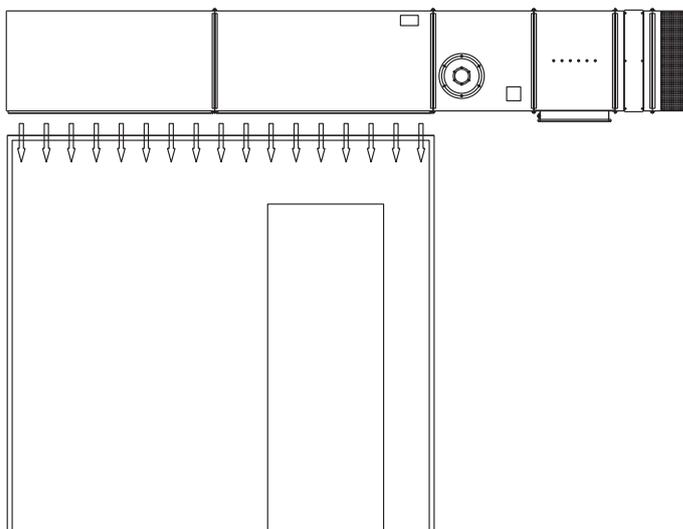


ДВУХСТОРОННЯЯ ЗАВЕСА, УСТАНОВКА СБОКУ

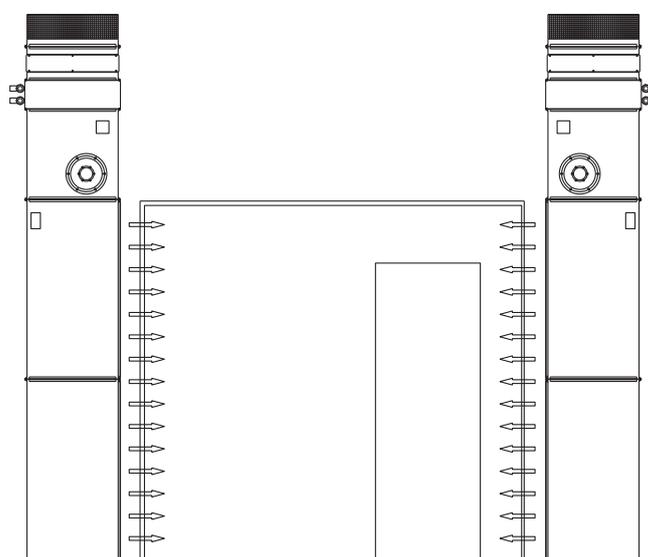

ОДНОСТОРОННЯЯ Г-ОБРАЗНАЯ ЗАВЕСА, УСТАНОВКА СВЕРХУ

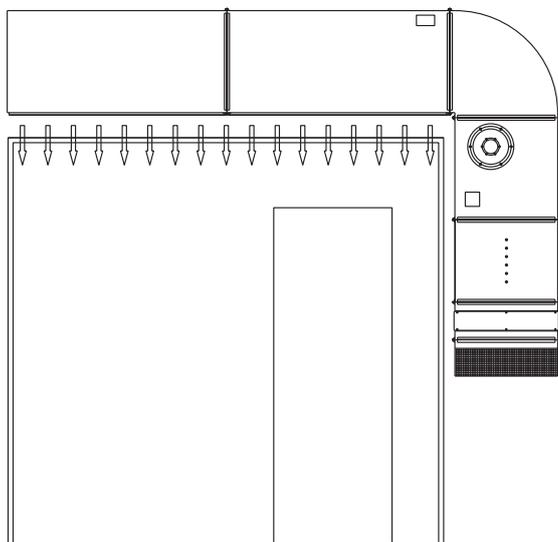

ДВУХСТОРОННЯЯ Г-ОБРАЗНАЯ ЗАВЕСА, УСТАНОВКА СБОКУ

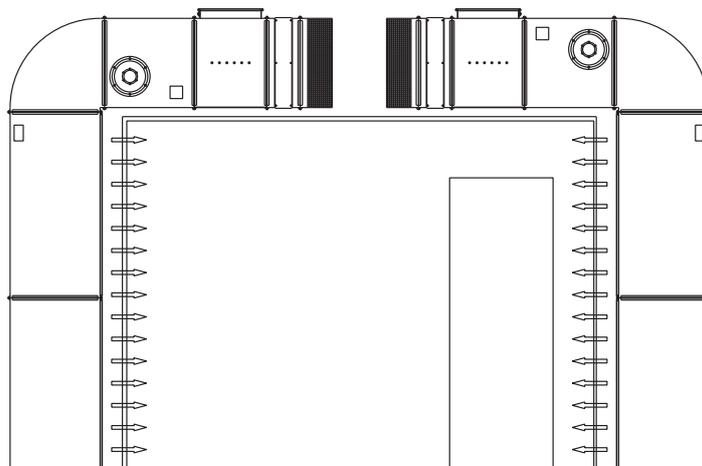

Структура обозначения при заказе

VZA-...-BxH/L1-...	
Наименование завесы	
Тип нагревателя:	
- W - водяной 2-хрядный;	
- W3 - водяной 3-хрядный;	
- E - электрический;	
- C - без подогрева	
Ширина и высота короба завесы, мм	
Длина воздушного короба, м	
Расположение щели:	
-1 - по узкой стороне;	
-2 - по широкой стороне.	